


VATTENMÄTARBRUNN

ALLMÄNT

- Om det inte är möjligt att montera vattenmätaren inomhus ska en isolerad vattenmätarbrunn installeras utomhus.
- Värmdö kommun ställer samma grundläggande krav på en vattenmätarplats i en brunn som för en mätarplats inomhus.
- Om du har en eller flera vattenmätare placerade i en vattenmätarbrunn är du ansvarig för brunnen och står själv för alla kostnader som rör den.
- Om det finns en gemensamhetsanläggning eller en bostadsrättsförening på fastigheten ska en mätarbrunn alltid installeras.
- Om förbindelsepunkten inte ligger i direkt anslutning till fastighetsgränsen, eller om ledningarna fram till mätaren är längre än 50 meter från fastighetsgränsen, kan en mätarbrunn krävas.
- Kontakta servicecenter om du har frågor, telefon 08-570 47 000, e-post servicecenter@varmdo.se

Brunnen måste uppfylla vissa krav för att klassas som godkänd:

- Det ska finnas en konsol av korrosionssäkert material för vattenmätaren, inklusive vattenmätarkoppling.
- Flexibel slang, vattentät vägggenomföring samt fast installerad lyftanordning ska finnas.
- Exempel på godkända brunnar är KZ-Handels modell (med inre diameter på minst 600 mm eller likvärdig).

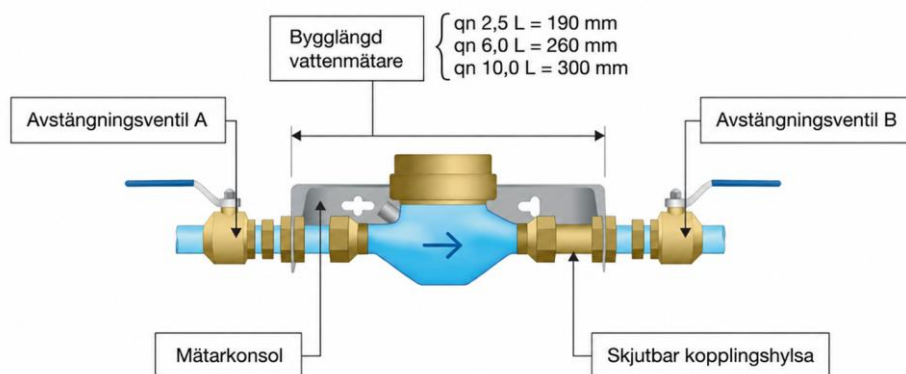

Bilden ovan visar vattenmätarkonsollens mått i förhållande till de olika vattenmätarnas storlek.

Källa: Uppsala Vatten och Avfall AB (bearbetad). Mått har justerats enligt Värmdö kommuns krav.

PLACERING OCH ÅTKOMST

- Brunnen ska placeras nära anslutningspunkten mot det kommunala VA-nätet.
- Den ska vara lätt åtkomlig för kommunens personal vid avläsning, underhåll och byte.
- Fri yta runt brunnen; minst en meter, fri från växtlighet, staket, stenar eller andra hinder.
- Skyltning ska finnas om brunnen inte är synlig eller lätt att lokalisera.
- Brunnen ska vara vattentät och kunna tömmas av fastighetsägaren vid behov.
- Vattenmätarbrunnen ska skyddas mot frost, värme och skador, och utföras i betong, plast eller annat godkänt material.

UTFÖRANDEALTERNATIV

1. UPPLYFTNINGSBAR ANORDNING

Krav:


- Vattenmätaren ska skyddas mot frost, värme och skador.
- Vattentätt utförande.
- Brunnen får inte vara ansluten till spill- eller dagvattenavlopp.
- En horisontell konsol av korrosionssäkert material med avstängningsventiler på båda sidor om mätaren ska monteras.

Rekommendationer:

- Isolera locket/luckan för att minska risken för frostsador.
- Placera locket/luckan 100-200 mm ovan markytan för att minska risken för inträngande markvatten.

Sektion

Upplyftningsbar
vattenmätare

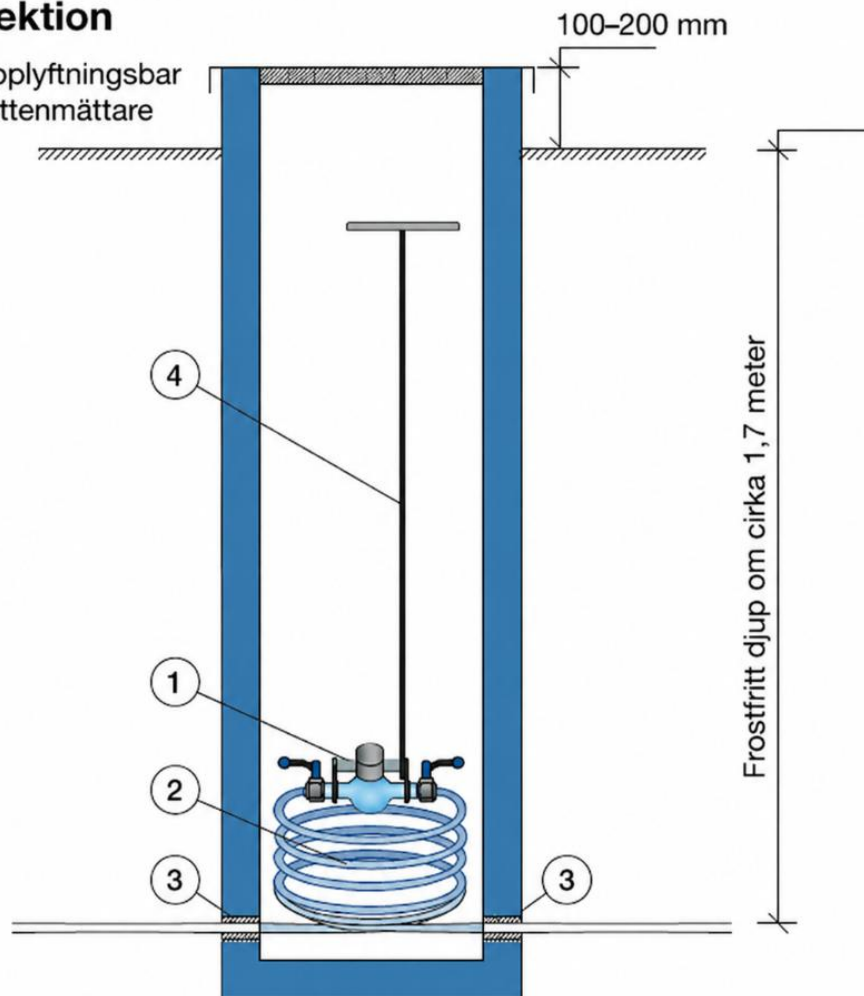

1. Konsol av korrosionssäkert material för vattenmätare inkl. vattenmätarkoppling.
2. Flexibel slang
3. Vattentät väggenomföring
4. Fast installerad lyftanordning

Källa: Uppsala Vatten och Avfall AB


2. NEDSTIGNINGSBAR MÄTARBRUNN

Krav:

- Vattenmätaren ska skyddas mot frost, värme och skador.
- Invändig diameter: minst 1200 mm för en mätare, minst 1500 mm för två mätare.
- Fri nedstigningsöppning: minst 600 mm i diameter.
- Vattentätt utförande.
- Brunnen får inte vara ansluten till spill- eller dagvattenavlopp.
- Fast förankrad stege av korrosionssäkert material.
- Horisontell konsol av korrosionssäkert material med avstängningsventiler på båda sidor om mätaren.

Rekommendationer:

- Isolera locket/luckan för att minska risken för frostsador.
- Placera locket/luckan 100-200 mm ovan markytan för att minska risken för inträngande markvatten.

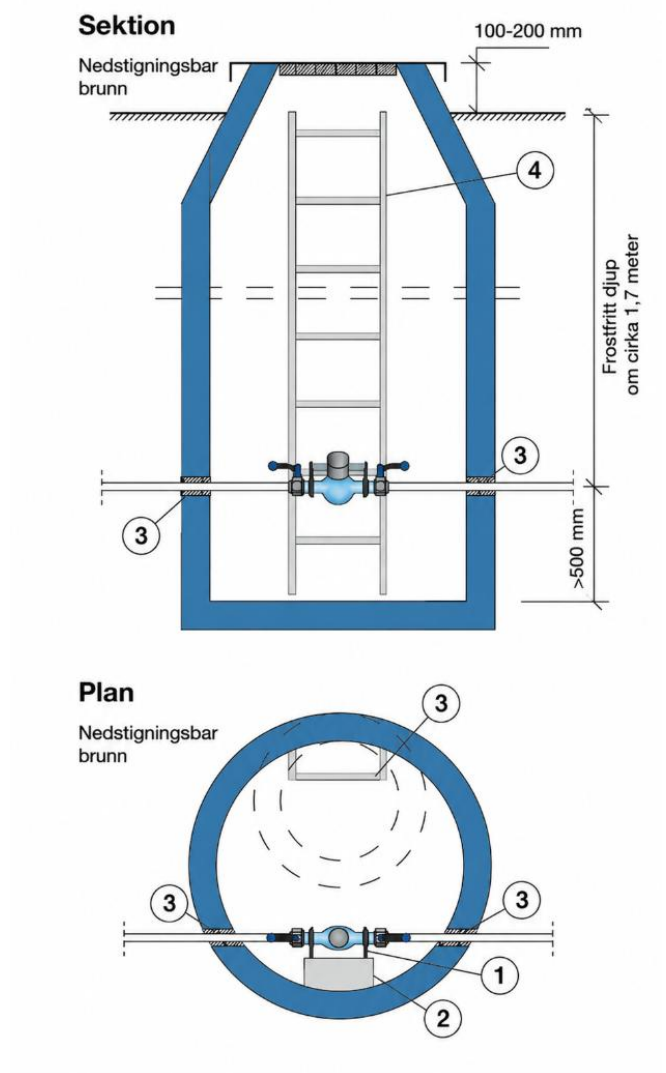

1. Konsol av korrosionssäkert material för vattenmätare inkl. vattenmätarkoppling.

2. Fästjärn av korrosionssäkert material.

3. Vattentät väggenomföring.

4. Stege av korrosionssäkert material.

Källa: Uppsala Vatten och Avfall AB (bearbetad). Mått har justerats enligt Värmdö kommuns krav.